

RU • Руководство по установке шлюза XIP: ETI-XIP •

Важное замечание

Данный Продукт представляет собой сочетание ВРТ элементов и элементов сторонних производителей, интегрированных ВРТ. Не допускается ни изменение или воспроизведение любым способом Продукта и документации, знаков, авторских прав или других сообщений, касающихся Продукта, ни использование Продукта или его компонентов в системах, отличных от ВРТ. Дистрибьюторы и конечные пользователи должны полностью соблюдать все соответствующие законы и правила при любых взаимоотношениях друг с другом и с Продуктом, в том числе при его экспорте.

Общие предупреждения

Действия при открытии упаковки

- Перед началом работ по установке внимательно ознакомьтесь с инструкциями и выполните установку согласно рекомендациям производителя.
- После снятия упаковки проверьте состояние устройства.
- Не давайте детям элементы упаковки (полиэтиленовые пакеты, пенополистирол и т. д.), так как это может быть опасно.

Общие инструкции по установке

- Установка, программирование, ввод в эксплуатацию и обслуживание продукта должны выполняться только квалифицированным и специально обученным персоналом с соблюдением действующих стандартов, включая требования по охране труда и технике безопасности.
- Работы следует проводить в хорошо освещенных помещениях, с использованием исправных инструментов, принадлежностей и оборудования.
- Устройство должно быть установлено в соответствии с классом защиты IP, указанным в технических характеристиках.
- Не закрывайте отверстия или щели, используемые для вентиляции или отвода тепла.

Подключение устройств

- Электрическая система должна соответствовать стандартам и правилам, действующим в стране, где устанавливается устройство.
- Перед подключением устройств проверьте, что обозначения на паспортной табличке соответствуют характеристикам питающей сети.
- Для устройств, на которые подается сетевое напряжение, установите однополюсный сетевой выключатель с зазором между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.
- Неиспользуемые провода кабеля должны быть заизолированы.
- Чтобы избежать случайного соприкосновения, проложите по отдельности кабели для подключения к сети и кабели для сигналов низкого напряжения.
- Спаяйте соединения и концы проводов, чтобы предотвратить возникновение неисправностей, вызванных окислением проводов.

Завершение установки

- После завершения установки всегда следует проверять правильность работы прибора и системы в целом.
- Специалист по установке должен проверить, что информация для пользователя имеется в наличии и передана по назначению.

Техническое обслуживание

- Перед чистой или техническим обслуживанием следует отсоединять устройство от источника электропитания. Если устройства подключены к сети, отключите их, используя выключатель, установленный между устройствами и источником питания.
- В случае неправильной работы или отказа устройства отсоедините его от источника питания и не разбирайте.
- В случае необходимости ремонта следует обращаться только в центр технической поддержки, сертифицированный изготовителем, и всегда использовать запасные детали, поставляемые компанией CAME S.p.A.

Устройства следует использовать только в целях, для которых они предназначены.

Невыполнение перечисленных выше требований может привести к нарушению безопасности работы с прибором.

Производитель не несет никакой ответственности за любые повреждения, возникшие в результате неправильного, некорректного или неоправданного использования.

УТИЛИЗАЦИЯ

Не загрязняйте окружающую среду упаковочным материалом: убедитесь, что утилизация выполнена в соответствии с нормативами, действующими в стране использования продукта.

По окончании срока службы оборудования утилизируйте его надлежащим образом.

Оборудование следует утилизировать в соответствии с действующими нормативами, по возможности используя повторную переработку составных частей.

Компоненты, подлежащие повторной переработке, имеют соответствующий символ и аббревиатуру материала.




УСТАНОВКА

- Устройство должно быть установлено на DIN-рейку (EN 50022) в монтажном шкафу.
- Порядок демонтажа показан на рис. 2-4.
- Общие размеры приведены на рис. 1.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если источник питания устанавливается в металлическом контейнере, необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	14-18 В пост. тока
Потребляемый ток	300 мА (18 В пост. тока) 390 мА (14 В пост. тока)
Размеры	8 DIN
Температура хранения	-25 °C + 70 °C
Рабочая температура	0 °C + 35 °C

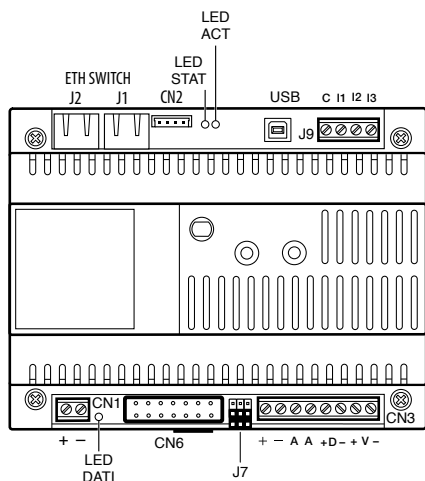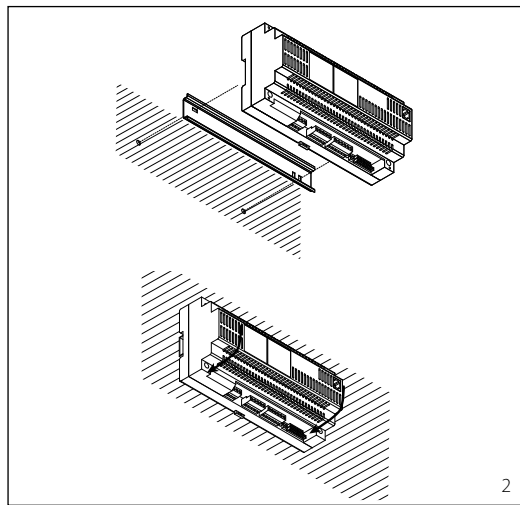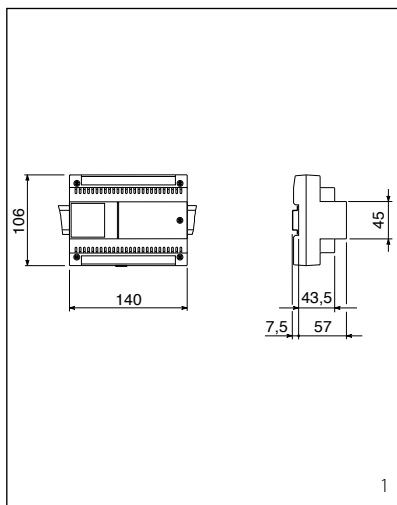

ПАНЕЛЬ ВЫВОДОВ

CN1	+	Питание
	-	14÷18 В пост. тока
J9	C	Общий
	I1	Вход 1
	I2	Вход 2
CN3	I3	Вход 3
	+	Питание вызывной панели
	-	14÷18 В пост. тока
	A	Аудио
CN3	+	Данные
	-	
	V	Видео

ФУНКЦИИ РАЗЪЕМОВ

J1:	Ethernet разъем 10/100 Mb
J2:	Ethernet разъем 10/100 Mb
CN6:	Разъем подключения VA/O8
CN2:	Зарезервировано для будущих нужд
USB:	Разъем для программирования с PC

ФУНКЦИЯ ПЕРЕМЫЧКИ J7

J7	По умолчанию вызывная панель не подключена к клемме CN3
J7	Вызывная панель не подключена к клемме CN3

Символы светодиодов	
○	Выкл
●	Вкл
☼	Медленное мигание
☼	Быстрое мигание

LED "ACT"	LED "STAT"	
☼	○	Базовая процедура: предзагрузка прошивки
☼	●	Базовая процедура: режим работы
☼	○	Устройство в режиме обслуживания: ОПЕРАЦИЯ НЕ ДОЛЖНА ПРЕРЫВАТЬСЯ
☼	●	Программирование: ОПЕРАЦИЯ НЕ ДОЛЖНА ПРЕРЫВАТЬСЯ
●/○	●/○	Ошибка: устройство заблокировано
○	☼	Ошибка: устройство заблокировано

LED		
	Цвет	Значение
STAT LED	Синий	Статус устройства
ACT LED	Зеленый	Устройство активно
DAT1	Красный	Идет передача данных

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

Шлюз ETI-XIP оснащен двумя разъемами Ethernet, работающими в режиме Switch; компьютер может быть подключен напрямую при помощи кросс-кабеля.



После включения шлюза дождитесь загрузки прошивки и перехода в рабочий режим (см. индикацию в таблице).

Соедините кабелем шлюз ETI\XIP и заранее настроенный компьютер; на компьютере введите в строке браузера **http://192.168.1.2**.

После ввода адреса появится страница с запросом учетных данных пользователя для подключения (по умолчанию: Имя пользователя: **installer**, Пароль: **112233**).

Для завершения установки обратитесь к «Руководству по настройке» ETI\XIP.



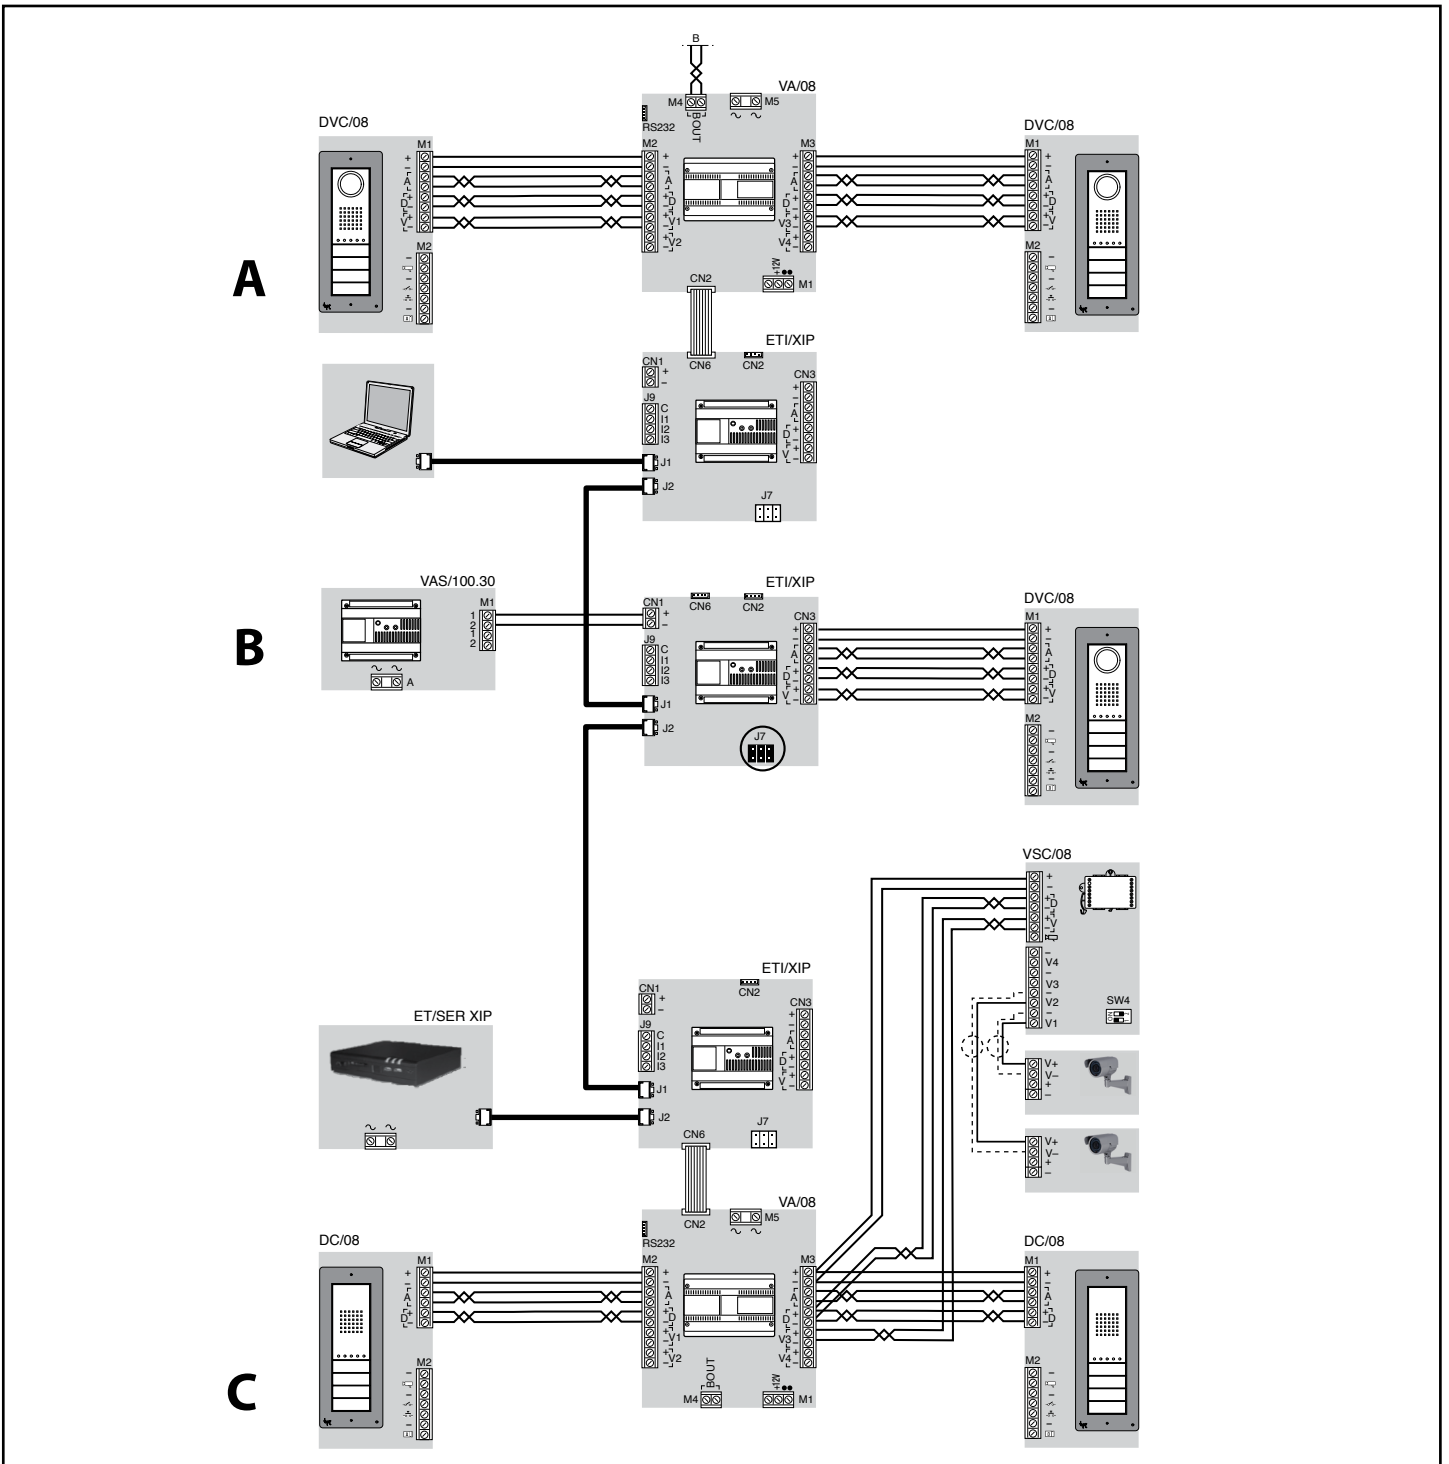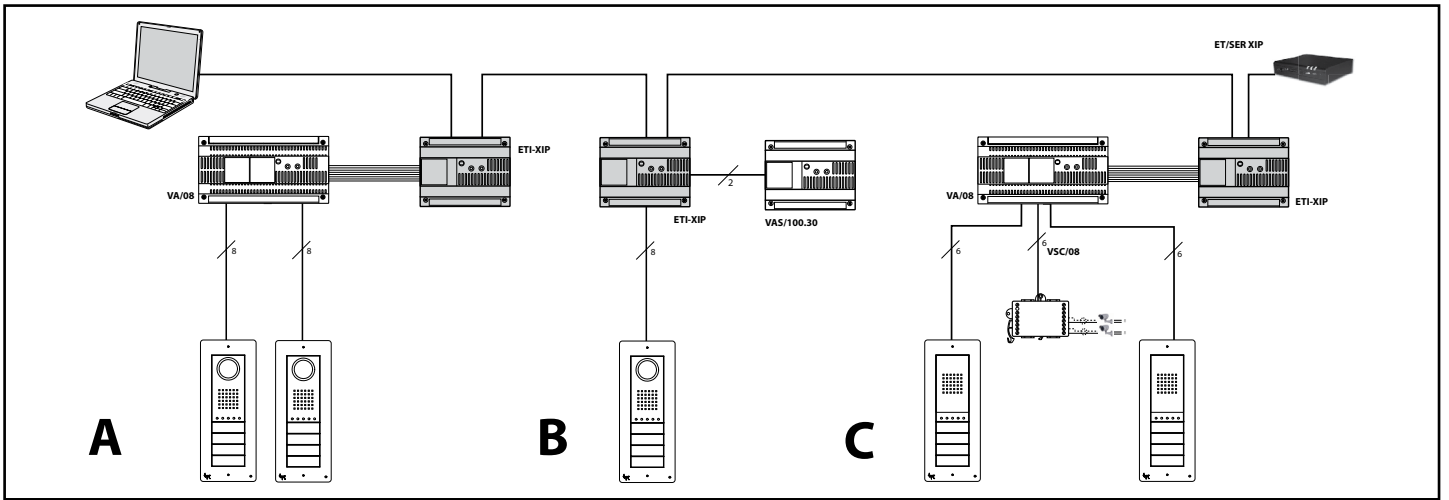



BPT S.p.A. a Socio Unico
Via Cornia, 1
33079 Sesto al Reghena-PN-Italia
www.bpt.it-info@bpt.it